BET
Fabien BALLANDRAS
Eau Potable et Assainissement

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE GREVILLY

FICHE CARACTERISTIQUE POINT DE MESURES

P1 - Entrée STEU

Caractéristique du site	
Commune :	Grevilly
Localisation du point :	STEU
Type de réseau :	Eaux usées
Diamètre du réseau :	200
Type d'ouvrage :	Canal
Nature des effluents	Domestique
Volume journalier théorique :	15 m3/j
Industriels en amont :	-
Site de prélèvement :	-

Caractéristiques générales	
Période :	du 15/03/2024 au 12/04/2024
Contexte fréquentation :	Normale
Contexte météo :	Pluvieuse
Cumul pluvio sur la période :	139 mm

Localisation

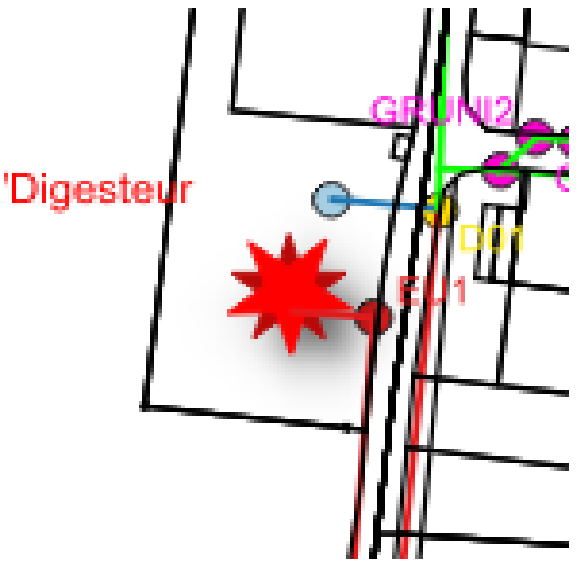

Caractéristique de la mesure de débit	
Appareillage :	HYDREKA OCTOPUS
Principe des mesures :	Déversoir à paroi mince
Norme :	NF X10-311
Pas de temps :	2 minutes
Echancrure :	Triangulaire
Angle de mesure :	60°

Caractéristique de la mesure de pollution	
Appareillage :	
Norme :	
Asservissement :	
Fréquence d'échantillonage :	
Echantillonage :	

Photographie



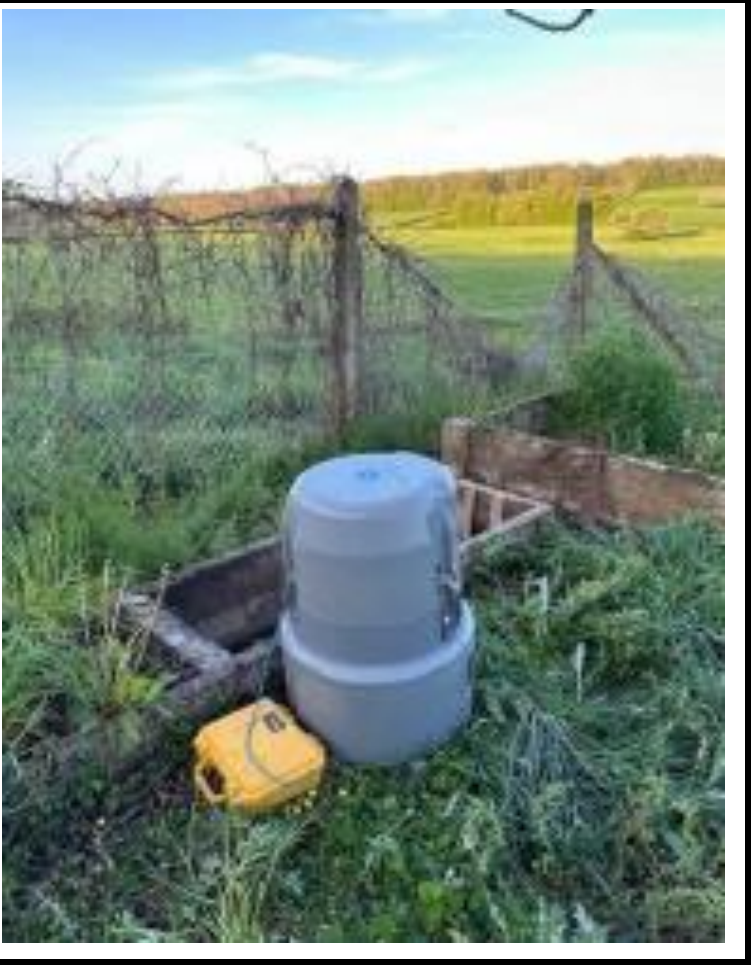

BET
Fabien BALLANDRAS
Eau Potable et Assainissement

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE GREVILLY

FICHE CARACTERISTIQUE POINT DE MESURES

P2 - DO n°1

Caractéristique du site	
Commune :	Grevilly
Localisation du point :	DO n°1
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	200
Type d'ouvrage :	Déversoir
Naature des effluents	Domestique
Volume journalier théorique :	4,5 m3/j
Industriels en amont :	-
Site de prélèvement :	-

Caractéristiques générales	
Période :	du 15/03/2024 au 12/04/2024
Contexte fréquentation :	Normale
Contexte météo :	Pluvieuse
Cumul pluvio sur la période :	139 mm

Localisation

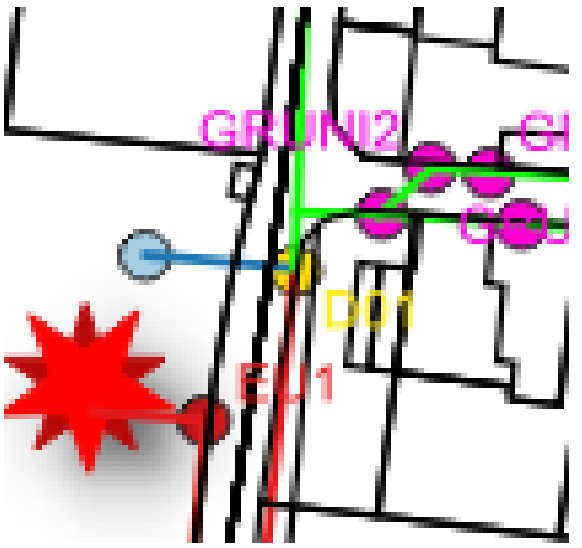

Caractéristique de la mesure de débit	
Appareillage :	HYDREKA OCTOPUS
Principe des mesures :	Déversoir à paroi mince
Norme :	NF X10-311
Pas de temps :	2 minutes
Echancrure :	Triangulaire
Angle de mesure :	60°

Caractéristique de la mesure de pollution	
Appareillage :	
Norme :	
Asservissement :	
Fréquence d'échantillonage :	
Echantillonage :	

Photographie



BET
Fabien BALLANDRAS
Eau Potable et Assainissement

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE GREVILLY

FICHE CARACTERISTIQUE POINT DE MESURES

P3 - DO n°2

Caractéristique du site	
Commune :	Grevilly
Localisation du point :	DO n°2
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	200
Type d'ouvrage :	Déversoir
Naature des effluents	Domestique
Volume journalier théorique :	1,95 m3/j
Industriels en amont :	-
Site de prélèvement :	-

Caractéristiques générales	
Période :	du 15/03/2024 au 12/04/2024
Contexte fréquentation :	Normale
Contexte météo :	Pluvieuse
Cumul pluvio sur la période :	139 mm

Localisation



Caractéristique de la mesure de débit	
Appareillage :	HYDREKA OCTOPUS
Principe des mesures :	Déversoir à paroi mince
Norme :	NF X10-311
Pas de temps :	2 minutes
Echancrure :	Triangulaire
Angle de mesure :	60°

Caractéristique de la mesure de pollution	
Appareillage :	
Norme :	
Asservissement :	
Fréquence d'échantillonage :	
Echantillonage :	

Photographie

