BET
Fabien BALLANDRAS
Eau Potable et Assainissement

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE GREVILLY

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

DO n°1

Caractéristique du site	
Commune :	Grevilly
Localisation du point :	DO n°1
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	200
Type d'ouvrage :	Déversoir
Fermeture ouvrage :	Tampon 600
Dimensions du regard :	2x1
Délestage vers :	Prairie
Domaine :	Public

Coordonnées	
X :	1839350,131
Y :	6147608,523
Z :	335,73
Coordonnées Lambert 93 et altitudes IGN69	

Localisation



Photographie





Caractéristiques des canalisations

	Diamètre (mm)	Nature	Prof (m)	Chute	Nature	Angle/Nord	Observ.
Entrée	300	Béton	1,1		Unitaire	0°	
Sortie EU	200	Béton	1,1		Usées	0°	
Sortie EP	300	Béton	1,35		Pluviales	270°	

Schéma de principe

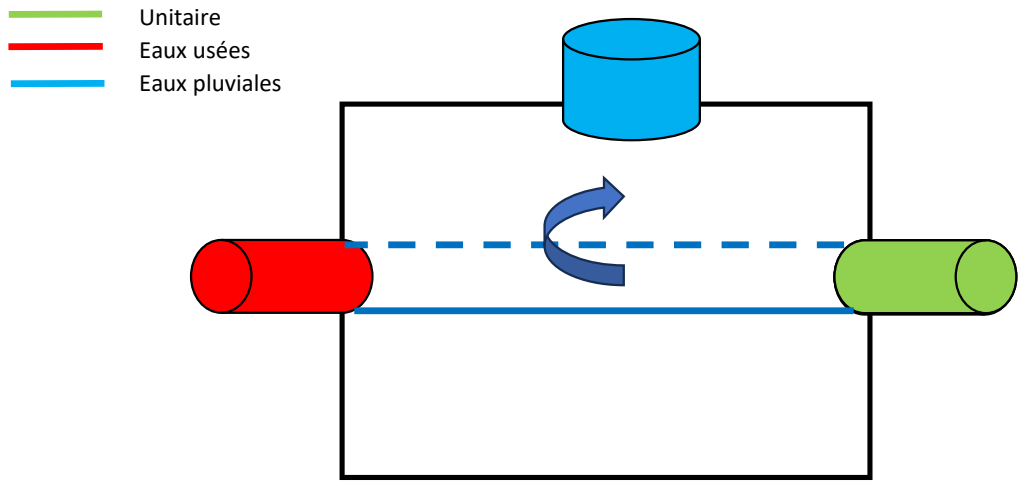

Caractéristiques du déversoir		Régime réglementaire et autosurveillance	
Type d'ouvrage de délestage :		Charge polluante :	30 EH
Latéral			
Modèle (si DO préfabriqué) :		Régime loi sur l'eau :	Aucun
Hauteur avant déversement :	8 cm	Régime d'autosurveillance :	Aucun
Longueur de la crête :	2 m		
Milieu récepteur :	Prairie	Dispositif d'autosurveillance :	Aucun
Période de retour de déclenchement :			
1 semaine			

Anomalie

Travaux et remarques

Remarques :	Travaux préconisés :

BET
Fabien BALLANDRAS
Eau Potable et Assainissement

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE GREVILLY

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

DO n°2

Caractéristique du site	
Commune :	Grevilly
Localisation du point :	DO n°2
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	200
Type d'ouvrage :	Déversoir
Fermeture ouvrage :	Tampon 600
Dimensions du regard :	1,5x1
Délestage vers :	Fossé
Domaine :	Privé

Coordonnées	
X :	1839391,209
Y :	6147531,73
Z :	337,04
Coordonnées Lambert 93 et altitudes IGN69	

Localisation



Photographie





Caractéristiques des canalisations							
	Diamètre (mm)	Nature	Prof (m)	Chute	Nature	Angle/Nord	Observ.
Entrée	300	Béton	1,15		Unitaire	90°	
Sortie EU	200	Béton	1,15		Usées	270°	
Sortie EP	300	Béton	1,73		Pluviales	180°	

Schéma de principe

Unitaire
Eaux usées
Eaux pluviales

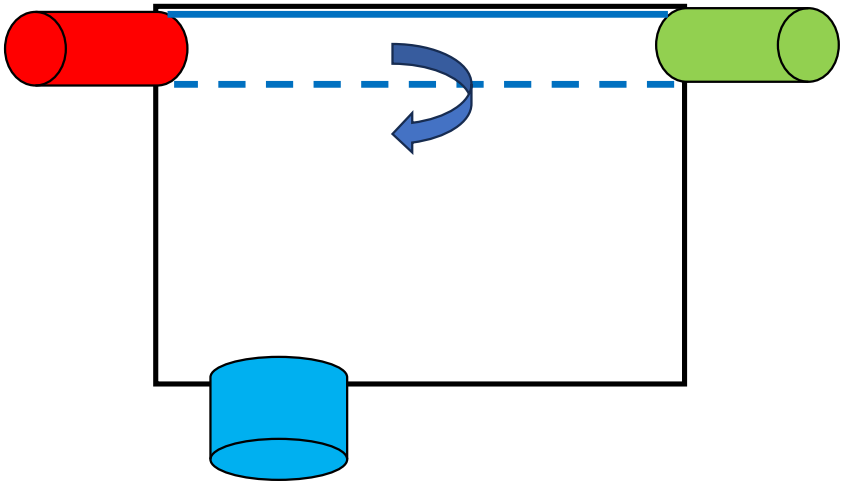

Caractéristiques du déversoir		Régime réglementaire et autosurveillance	
Type d'ouvrage de délestage :		Charge polluante :	13 EH
Latéral			
Modèle (si DO préfabriqué) :		Régime loi sur l'eau :	Aucun
Hauteur avant déversement :	15 cm	Régime d'autosurveillance :	Aucun
Longueur de la crête :	1,50 m		
Milieu récepteur :	Fossé	Dispositif d'autosurveillance :	Aucun
Période de retour de déclenchement :			
2 semaines			

Anomalie

Travaux et remarques

Remarques :	Travaux préconisés :