


FICHE D'INSPECTION DES APPAREILS DE DEFENSE INCENDIE

Date de vérification : 7 mars 2011

Heure : 14:00

SITUATION

Réseau de distribution : poteau n° 19
Adresse : Chef-lieu
Commune : Vailly
Désignation : Poteau d'incendie

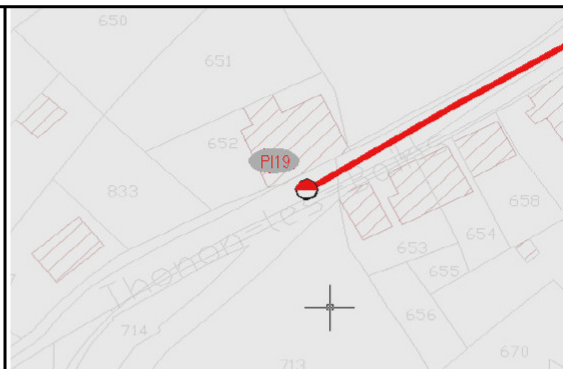

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Marque : Bayard Type: Emeraude Diamètre : Vidange : Oui

Conduite d'alimentation

Nature : PEHD Diamètre de la canalisation : 100 mm

Equipements

Prise en diamètre 100 mm : 1 Prise en diamètre 80 mm : 0
Prise en diamètre 65 mm : 2 Prise en diamètre 45 mm : 0

Total des prises : 3

Type de raccords

Symétrique : ☒ Keyser : ☐ Fileté : ☐

RESULTAT DES MESURES

Pression statique : 13,6 Bars

Pression dynamique à 60 m³/h :

Débit à 1 Bar : 20 m³/h

Résultat du test : **NON CONFORME**

REMARQUES

Essai sur prise en diamètre 65 car cache plastique gênant.

FICHE D'INSPECTION DES APPAREILS DE DEFENSE INCENDIE

Date de vérification : 7 mars 2011

Heure : 14:20

SITUATION

Réseau de distribution : poteau n° 3
Adresse : Sous la Côte
Commune : Vailly
Désignation : Poteau d'incendie



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Marque : Bayard Type: Emeraude Diamètre : Vidange : Oui

Conduite d'alimentation

Nature : PEHD Diamètre de la canalisation : 100 mm

Equipements

Prise en diamètre 100 mm : 1 Prise en diamètre 80 mm : 0

Prise en diamètre 65 mm : 2 Prise en diamètre 45 mm : 0

Total des prises : 3

Type de raccords

Symétrique : ☒

Keyser : ☐

Fileté : ☐

RESULTAT DES MESURES

Pression statique : 7,0 Bars

Pression dynamique à 60 m3/h :

Débit à 1 Bar : 34 m3/h

Résultat du test : **NON CONFORME**

REMARQUES

.....


FICHE D'INSPECTION DES APPAREILS DE DEFENSE INCENDIE

Date de vérification : 7 mars 2011

Heure : 14:33

SITUATION

Réseau de distribution : poteau n° 9
Adresse : Pimberty
Commune : Vailly
Désignation : Poteau d'incendie

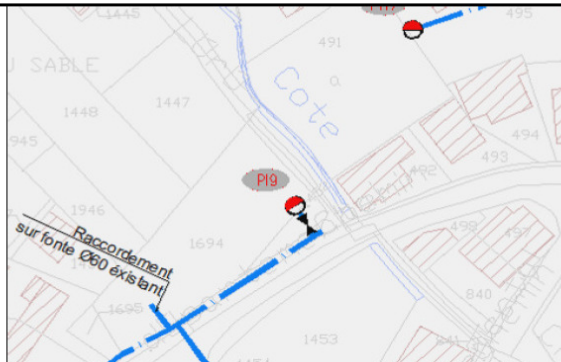

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Marque : Bayard Type: Emeraude Diamètre : Vidange : Oui

Conduite d'alimentation

Nature : PEHD Diamètre de la canalisation : 100 mm

Equipements

Prise en diamètre 100 mm : 1 Prise en diamètre 80 mm : 0

Prise en diamètre 65 mm : 2 Prise en diamètre 45 mm : 0

Total des prises : 3

Type de raccords

Symétrique : ☒

Keyser : ☐

Fileté : ☐

RESULTAT DES MESURES

Pression statique : 6,8 Bars

Pression dynamique à 60 m3/h :

Débit à 1 Bar : 60 m3/h

Résultat du test : **CONFORME**

REMARQUES

.....


FICHE D'INSPECTION DES APPAREILS DE DEFENSE INCENDIE

Date de vérification : 7 mars 2011

Heure : 14:45

SITUATION

Réseau de distribution : poteau n° 52
Adresse : Les Charges
Commune : Vailly
Désignation : Poteau d'incendie

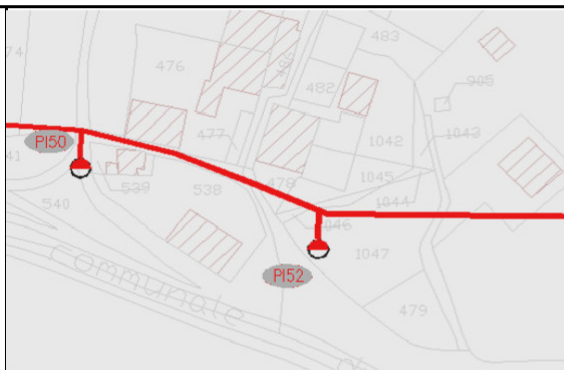

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Marque : Bayard Type: Emeraude Diamètre : Vidange : Oui

Conduite d'alimentation

Nature : PEHD Diamètre de la canalisation : 100 mm

Equipements

Prise en diamètre 100 mm : 1 Prise en diamètre 80 mm : 0
Prise en diamètre 65 mm : 2 Prise en diamètre 45 mm : 0

Total des prises : 3

Type de raccords

Symétrique : ☒ Keyser : ☐ Fileté : ☐

RESULTAT DES MESURES

Pression statique : 7,4 Bars

Pression dynamique à 60 m3/h : Débit à 1 Bar : 63 m3/h

Résultat du test : **CONFORME**

REMARQUES

.....

