

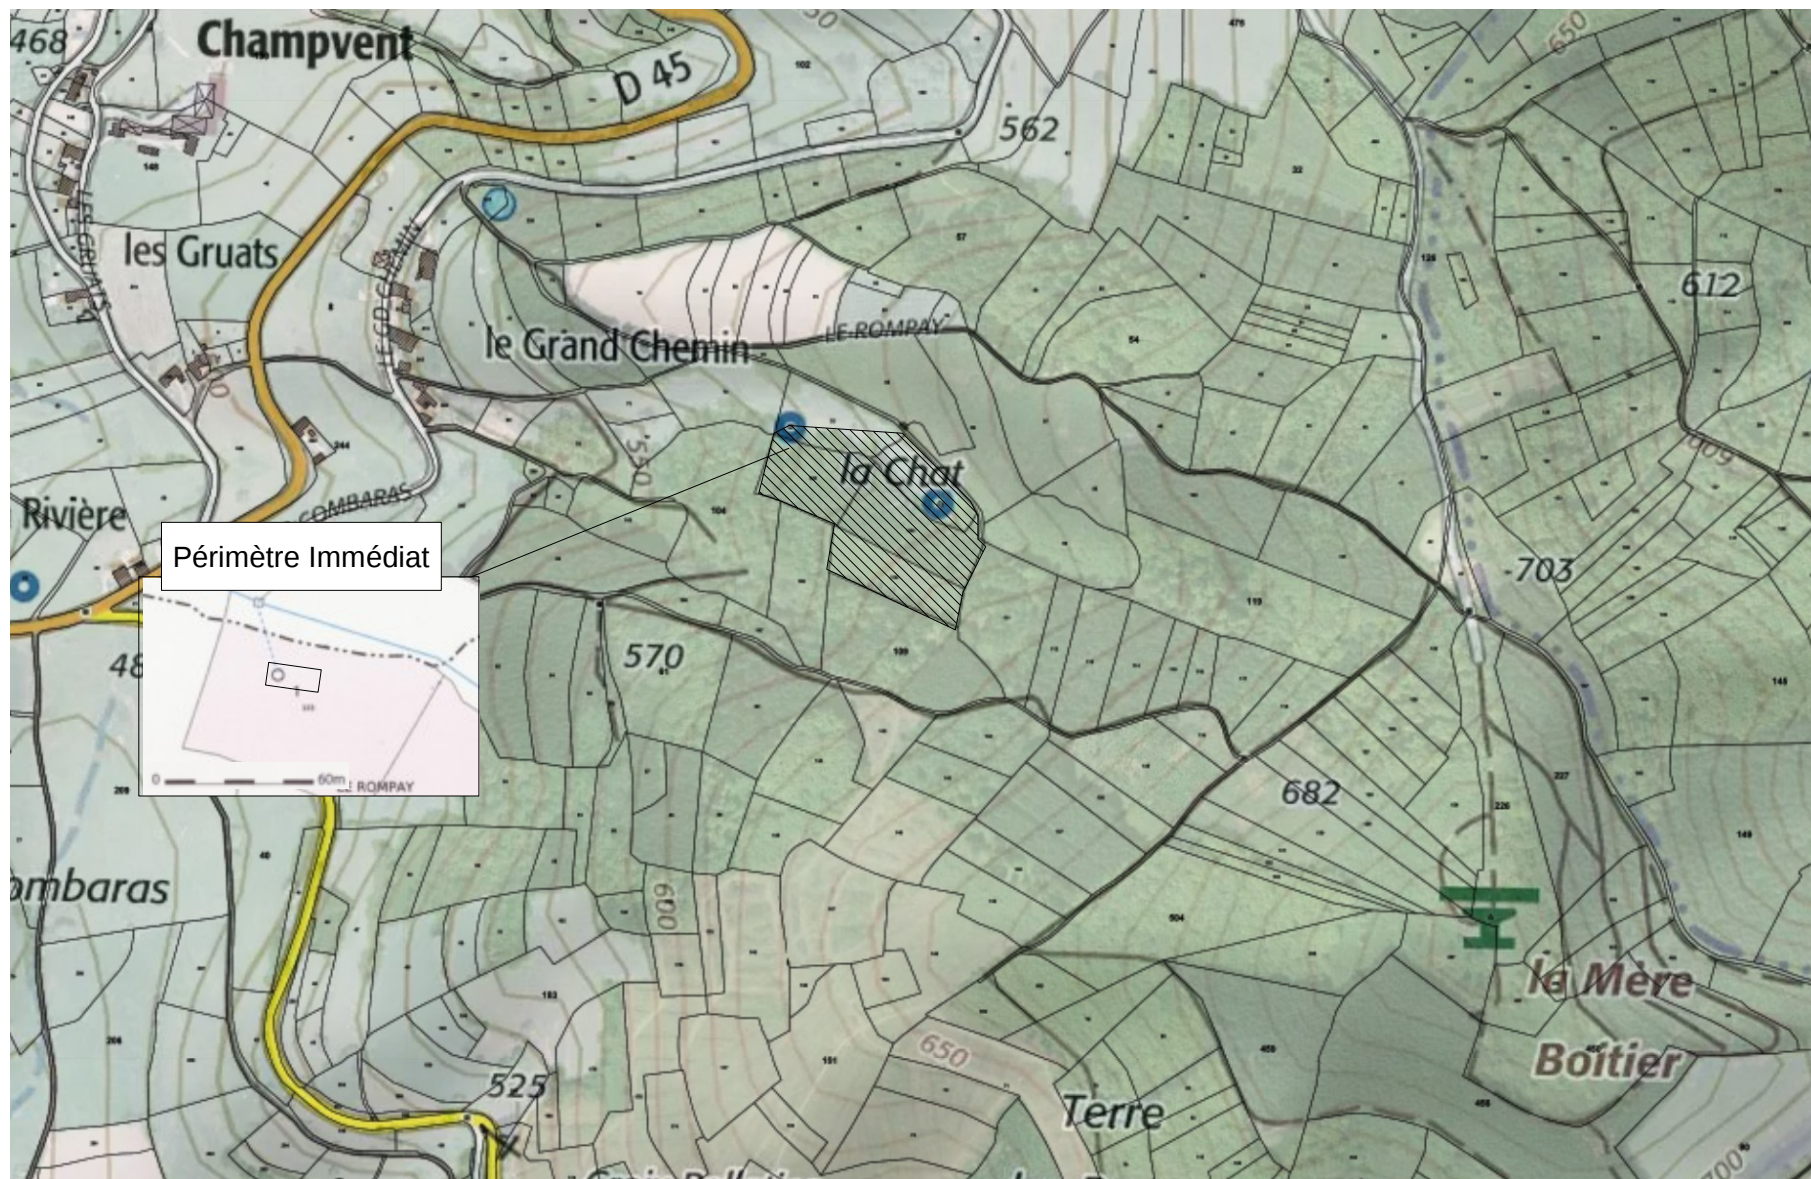


Fig 7 : Périmètre Immédiat et Rapproché « Captage n°1 Mère Boitier »